

6月2～8日は「危険物安全週間」

主唱者：消防庁、都道府県、市町村、全国消防長会
及び（一財）全国危険物安全協会

ガソリン取扱い時の注意事項

参考：「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」（消防庁）（https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/items/gasoline_leaflet_kokyaku.pdf）を加工して作成

2020年
2月1日
施行

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンの適正な使用を徹底するため、
ガソリンを携行缶で購入される方に対して、

消防法で

① **本人確認**（運転免許証の提示など）

② **使用目的の確認**を行うとともに、

本人確認をさせていただきます。

使用の目的は
なんですか？

販売記録を作成することが義務付けられました。

ガソリンは
**灯油用ポリ容器に
入れることは
できません!!**



灯油用ポリ容器 ガソリン携行缶

ガソリン携行缶に
貼られている
**注意事項に留意して
取扱ってください!!**

！噴出注意！

- ★周囲の安全を確認
- ★フタを開ける前に
- ①エンジン停止
- ②エア抜きをする
- ★高温の場所禁止

**セルフスタンドでも、
ガソリン容器への
詰め替えはガソリン
スタンドの従業員が
行う必要があります!!**



6月といえばアジサイを思い浮かべる方も多いのではないのでしょうか。学名の「ハイドランジア」には「水の器」という意味があり、花の色がよく変わることから「七変化」「八仙花」とも呼ばれています。紫・青は「知的」、ピンクは「強い愛情」、白は「寛容」など、花の色によって花言葉が異なるため、誕生日や母の日に贈る際はぜひ一度調べてみてください。



レンタルのニッケン

ホームページでも最新情報をお届けしています。是非ご覧ください。

レンタルのニッケン 検索



安全ニュースのご活用についてお願い

- 弊社は皆様の、安全作業に関するよりよい情報をご提供するため、安全ニュースの製作・配布に取り組んでおります。下記、ご理解いただき、ご活用いただけますようお願い致します。
- 安全ニュースの一部または全部において、個人・法人を問わず、弊社および引用先（各種団体など）の許諾を得ずに、いかなる方法においても、営利目的にて、無断で販売・複製・貸貸・加工・加筆および、公衆送信（インターネットやそれに類した送信）などを利用して提供することを禁じております。
- 弊社は、本紙の内容において如何なる保証も行いません。
- 本紙内容にて発生した障害および事故についても、弊社は一切責任を負いません。

レンタルのニッケン 公式 情報発信中!



フォロー
宜しく
お願いします!



安全ニュースで取り上げて欲しい題材や
ご意見ご要望などがございましたらeメールをご活用ください **e-mail : nikken@rental.co.jp**

UD FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

レンタルのニッケン

安全ニュース

お客様の安全作業のために。

編集・発行 株式会社レンタルのニッケン 安全技術部／営業企画部

お問い合わせ TEL.03-6775-7811

2024年
6月号

No. 270



特集 全国安全週間

- 労働災害発生状況
- 災害事例と対策

- 熱中症から命を守る
- ガソリン取扱い時の注意事項

2024年
7月号の予告

始業前点検

7月1～7日は「全国安全週間」

2024年度スローガン

危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全


6月1日～30日は
準備期間です!

主唱者：厚生労働省、
中央労働災害防止協会

参考：「労働災害発生状況」（厚生労働省）（<https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/>）を加工して作成


労働災害発生状況

業種別 死傷災害

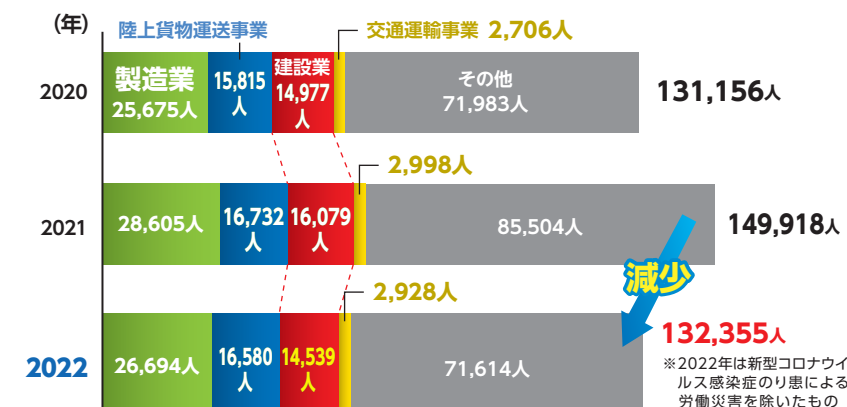

2022年 建設業における事故の型別


※割合(%)の合計は端数処理上100%にならない場合があります。

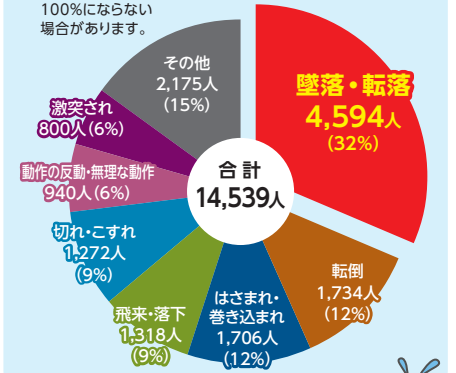

建設業 事故の型別は
死傷・死亡ともに
墜落・転落が最多!!




業種別 死亡災害

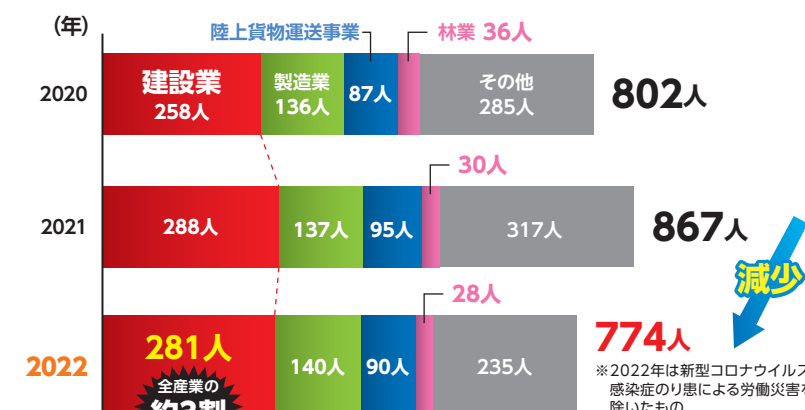

2022年 建設業における事故の型別

※割合(%)の合計は端数処理上100%にならない場合があります。

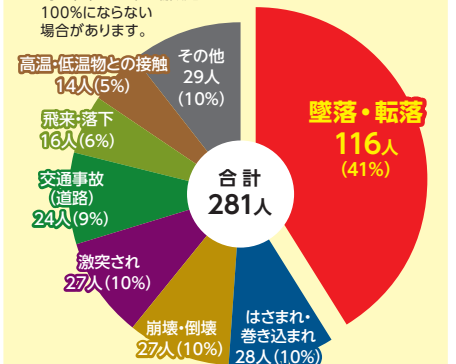


★ ホームページにも掲載しております！是非ご覧ください。★

災害事例と対策

参考:職場のあんぜんサイト「労働災害事例」(厚生労働省) (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx) を加工して作成

梁上で鋼材を運搬中、足を踏み外し墜落

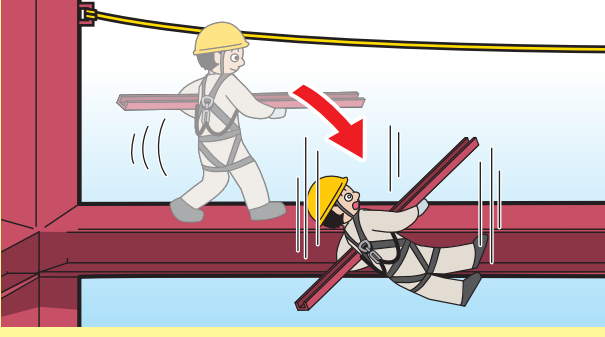


原因

- ① 墜落制止用器具を使用していなかった。
- ② 水平安全ネットを未設置の状態で作業させた。

対策例

- ◆ 墜落制止用器具の使用を徹底する。
- ◆ 作業前に水平安全ネット等の墜落防止措置を実施する。

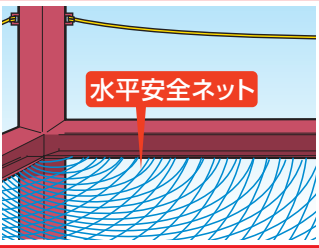

建造中の排水処理槽スラブ上で作業中、開口部から転落




原因

- ① 開口部に覆いが設けられていなかった。
- ② 作業手順が定められていなかった。

対策例

- ◆ 開口部等で墜落の危険がある箇所には囲い、手すり、覆い等を設置する。
- ◆ 開口部養生手すりを先行させる作業計画や作業手順を定める。



墜落・転落災害防止のポイント

1 必ずヘルメットを着用する

参考:「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしよう!」(東京労働局) (https://site.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/123512.html) を加工して作成。

- ポイント**
- ☐ 「墜落時保護用」を使用 **重要**
 - ☐ 傾けずに被る
 - ☐ あご紐を確実に締める **重要**
 - ☐ 破損したものは使わない
 - ☐ 耐用年数を守る
- 


2 墜落制止用器具の正しい装着

参考:「足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント」(厚生労働省) (https://www.mhlw.go.jp/content/000550445.pdf) を加工して作成。

- ポイント**
- ☐ ベルトにねじれやゆるみがないか?
 - ☐ 一度大きな力が加わった墜落制止用器具は使用しない
 - ☐ 取扱説明書を確認し、必ず点検を行う
- 

3 足場の安全ポイント

参考:「安全サポートマニュアル」(国土交通省 中部地方整備局) (https://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/anzen_support/index.htm) 等を加工して作成。

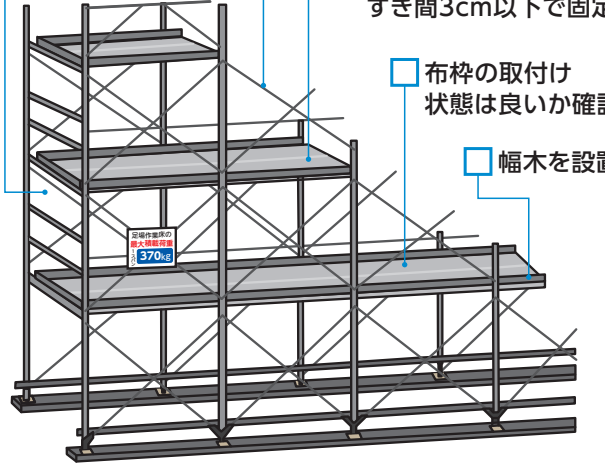- 枠組足場**
- ☐ 端部にストッパーを設置
 - ☐ ブレースは全面に確実に入っているか確認
 - ☐ 作業床は幅40cm以上、すき間3cm以下で固定
 - ☐ 布枠の取付け状態は良いか確認
 - ☐ 幅木を設置
- 

熱中症から命を守る

※参考:「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」(厚生労働省) (https://neccyusho.mhlw.go.jp/download/) を加工して作成。

いつもと違うと思ったら、熱中症を疑って

あれっ、何かおかしい /

手足がつる

立ちくらみ・めまい

吐き気

汗のかき方がおかしい

汗が止まらない / 汗がでない



これも初期症状!?

何となく体調が悪い

すぐに疲れる

あの人、ちょっとヘン /

イライラしている

フラフラしている

呼びかけに反応しない

ボーッとしている

すぐに周囲の人や現場管理者に申し出る

専門知識がないと熱中症か判断できない!

直ちに作業中止!

119番!

命を救う行動～現場で作業員が倒れたとき～

命を救う行動 ○ 対応 ～作業員の様子がおかしいと思ったら5…～

1




救急車!!

すぐに119番

2

救急車が到着するまで
作業着を脱がせ **急速冷却**
水をかけ全身を

アスリートの世界では一般的処置!



3

救急搬送

生還

行った対応: **すぐに119番 ▶ 水をかけ、全身を「急速冷却」!**

あやまった行動 ✕ 対応 ～作業員の様子がおかしいと思ったらが…～

1



意識状態は悪かったが
平熱だったので
大丈夫だと判断

2

クーラーをかけた車内で、
ひとりで休ませた
しばらくして様子を見に行くと
意識がなく、高熱になっていた



3

救急搬送

心肺停止

行った対応: **大丈夫そうだったので「ひとりで休ませた」**…